

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Chýnovská 180

PSČ, obec: 252 66 Libčice nad Vltavou

K.ú., parcelní č.: Libčice nad Vltavou [681831], 423

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 534,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

F
188


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 92,8 (96 %)
- Elektrina - 3,7 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,79 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

130 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

181 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

157 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

18 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Lucie Davidová Zelená

Osvědčení č.: 1656

Kontakt: luciezelena@email.cz

Ev. č. průkazu: 751313.0

Vyhotoveno dne: 21. 7. 2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY**

Obec:	Libčice nad Vltavou	Část obce:	
Ulice:	Chýnovská	Č.p / č. or. (č.ev.):	180
Katastrální území:	Libčice nad Vltavou [681831]	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	423	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2000	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY*Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.*

Jedná se o bytový dům, který vznikl z rodinného domu, procházející rekonstrukcí. Zdroje vytápění a příprava TUV jsou zajišťovány plynovým kondenzačním kotlem. Hodnocení je zpracováno v rámci stavebního řízení.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	1654,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	986,6
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,60
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	534,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	15,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytná část	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	484,5
Z2	Společné prostory	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	49,7

B**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	86,3 %	-	-	-	9,9 %	-	-	96,2 %
	83,27	-	-	-	9,52	-	-	92,79
Elektřina	0,4 %	-	-	-	-	3,4 %	-	3,8 %
	0,37	-	-	-	-	3,29	-	3,66

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	86,7 %	-	-	-	9,9 %	3,4 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	157	-	-	-	18	6	-	181
MWh/rok	83,64	-	-	-	9,52	3,29	-	96,45

Podíl dodané energie dle účelu

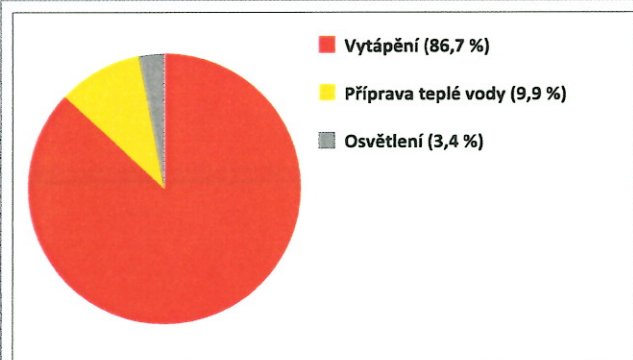

Podíl dodané energie dle energonositele

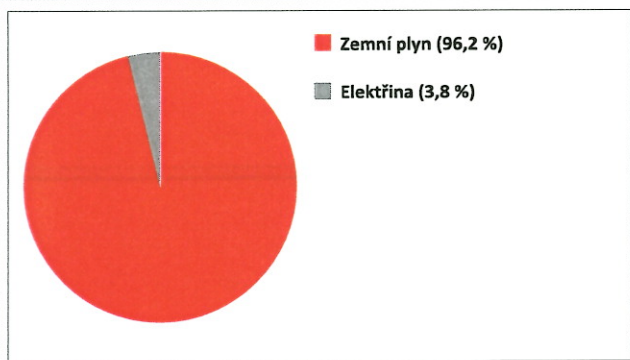

C

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.

Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
% pokrytí									
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok									


ENERGONOSITELE

Zemní plyn	1,0	82,9 %	-	-	-	9,5 %	-	-	92,4 %
		83,28	-	-	-	9,52	-	-	92,80
Elektřina	2,1	0,8 %	-	-	-	-	6,9 %	-	7,6 %
		0,78	-	-	-	-	6,91	-	7,69


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuelní podíl	83,6 %	-	-	-	-	9,5 %	6,9 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	157	-	-	-	-	18	13	-	188
MWh/rok	84,05	-	-	-	-	9,52	6,91	-	100,49

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

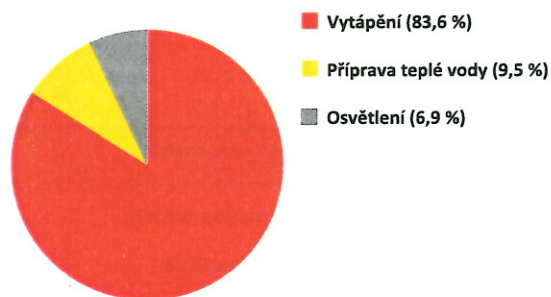

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

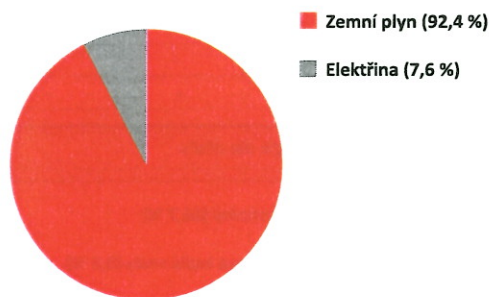


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOSONITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	17,57	14,46	12,67	5,62	2,94	1,46	0,98	1,10	2,66	7,88	12,67	16,44
Zemní plyn	17,14	14,11	12,33	5,35	2,72	1,28	0,81	0,89	2,38	7,51	12,26	16,01
Elektřina	0,43	0,35	0,33	0,27	0,21	0,17	0,17	0,21	0,28	0,38	0,41	0,43


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

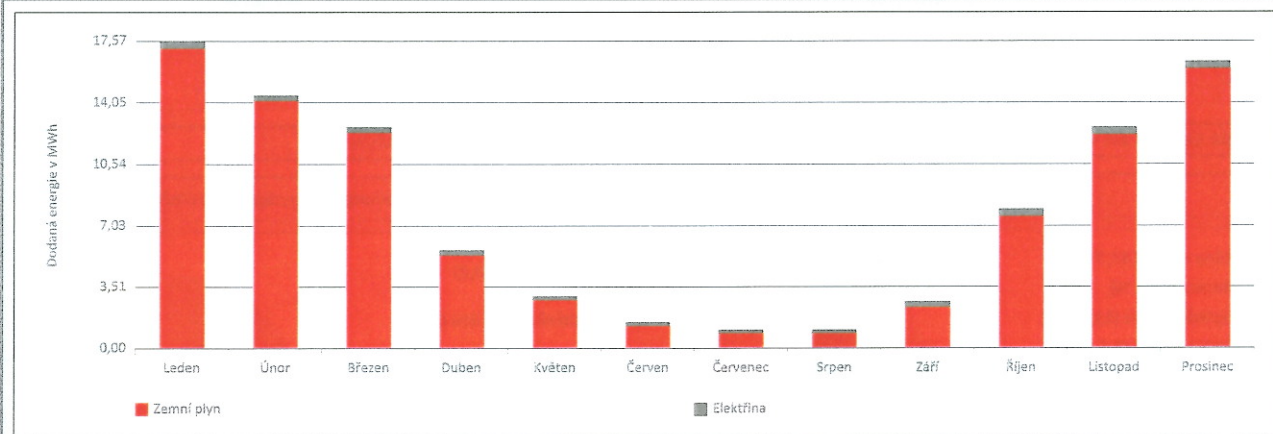

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	17,57	14,46	12,67	5,62	2,94	1,46	0,98	1,10	2,66	7,88	12,67	16,44
Vytápění	16,37	13,42	11,57	4,61	1,94	0,51	0,00	0,08	1,62	6,74	11,52	15,24
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,81	0,73	0,81	0,78	0,81	0,78	0,81	0,81	0,78	0,81	0,78	0,81
Osvětlení	0,38	0,31	0,29	0,23	0,19	0,16	0,17	0,21	0,26	0,33	0,37	0,39
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

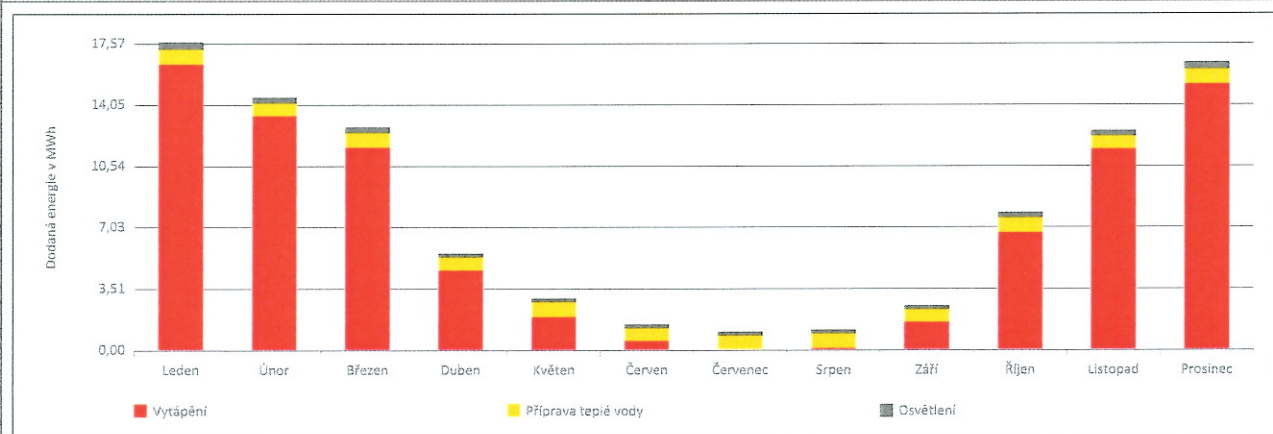


E	BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ
----------	-------------------------------

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	69,769	Solární zisky	MWh/rok	9,223
Větrání		12,116	Vnitřní zisky - lidé		3,320
Netěsnosti obálky - infiltrace		3,265	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		3,173
Celkem		85,151	Celkem		15,715

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	69,436	kWh/m ² .rok	130
------------------------------------	---------	--------	-------------------------	-----

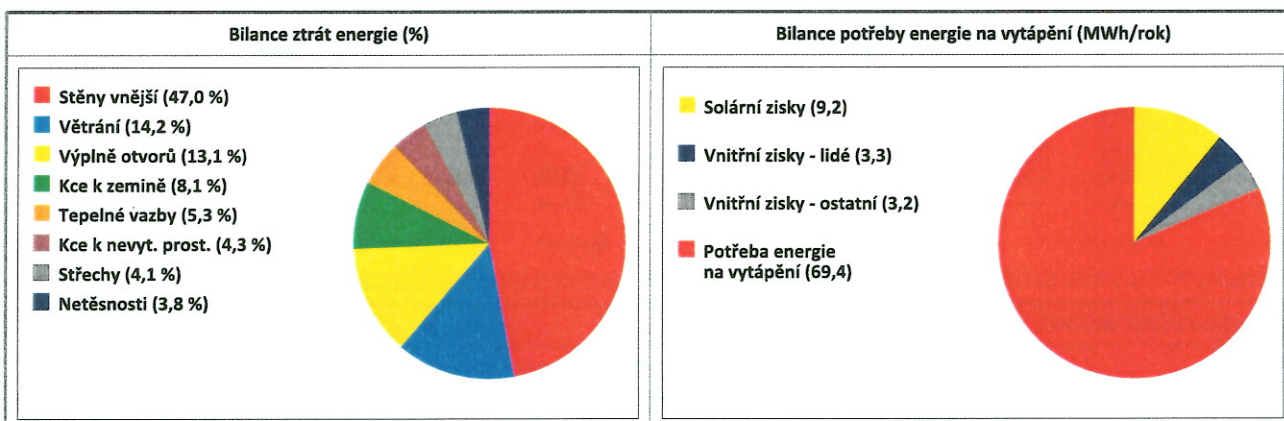**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			
STĚNY VNĚJŠÍ				355,2				
SV1	S1	20,0	EXT	227,0	1,308	0,30	0,30	436 %
SV2	S1	16,0	EXT	15,0	1,308	0,40	0,40	327 %
SV3	S2	20,0	EXT	35,2	1,711	0,30	0,30	570 %
SV4	S2	16,0	EXT	22,6	1,711	0,40	0,40	428 %
SV5	S3	20,0	EXT	55,4	0,592	0,30	0,30	197 %
STŘECHY				344,5				
ST1	H n	20,0	EXT	337,2	0,103	0,24	0,24	43 %
ST2	E	20,0	EXT	7,3	0,369	0,24	0,24	154 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				164,1				
PZ1	B	20,0	ZEM	133,5	3,759	0,45	0,45	835 %
PZ2	B	16,0	ZEM	30,7	3,759	0,60	0,60	627 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				40,3				
KN1	C	20,0	NEVYT	40,3	2,003	0,60	0,60	334 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				82,6				
VO1	90/179	20,0	EXT	8,1	1,500	1,50	1,50	100 %
VO2	70/179	20,0	EXT	2,5	1,500	1,50	1,50	100 %
VO3	212/179	20,0	EXT	15,2	1,500	1,50	1,50	100 %
VO4	120/179	20,0	EXT	8,6	1,500	1,50	1,50	100 %
VO5	82/142	20,0	EXT	1,2	1,500	1,50	1,50	100 %
VO6	40/145	20,0	EXT	1,8	1,500	1,50	1,50	100 %
VO7	90/167	20,0	EXT	3,0	1,500	1,50	1,50	100 %
VO8	46/167	20,0	EXT	0,8	1,500	1,50	1,50	100 %
VO9	46/167	16,0	EXT	0,8	1,500	2,00	2,00	75 %
VO10	54/89	20,0	EXT	0,5	1,500	1,50	1,50	100 %
VO11	46/176	16,0	EXT	3,2	1,500	2,00	2,00	75 %
VO12	209/205	20,0	EXT	4,3	1,500	1,50	1,50	100 %
VO13	36/176	20,0	EXT	0,6	1,500	1,50	1,50	100 %
VO14	36/176	16,0	EXT	0,6	1,500	2,00	2,00	75 %
VO15	117/176	16,0	EXT	2,1	1,500	2,00	2,00	75 %
VO16	154/83 tr	20,0	EXT	1,3	1,500	1,50	1,50	100 %
VO17	78/118 stř n	20,0	EXT	17,5	1,000	1,40	1,40	71 %
VO18	78/98 stř n	20,0	EXT	2,3	1,000	1,40	1,40	71 %
VO19	D1 130/252	20,0	EXT	3,3	3,000	1,70	1,70	176 %
VO20	D2 91/200	20,0	EXT	1,8	3,000	1,70	1,70	176 %
VO21	D3 130/249	16,0	EXT	3,2	3,000	2,30	2,27	132 %
TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,050		0,020	250 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok			%	%	MWh/rok
ZT1	Plynový kotel	30,0	zemní plyn	41,6	103,0	-	92,0	88,0	50,0 %
									34,7
ZT2	Plynový kotel 2	30,0	zemní plyn	41,6	103,0	-	92,0	88,0	50,0 %
									34,7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok			%	m ³ /rok	MWh/rok
ZT1	Plynový kotel	30,0	zemní plyn	4,8	103,0	-	88,5	83,0	50,0 %
									4,3
ZT2	Plynový kotel 2	30,0	zemní plyn	4,8	103,0	-	88,5	83,0	50,0 %
									4,3

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m ²	lux	---	---	---	---
OS1	Obytná část		484,5	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	Společné prostory		49,7	56,3	1,10	1,00	1,00	0,54

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Lze doporučit zateplení zbývajících konstrukcí obálky budovy.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Nenavrhuje se.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Nenavrhuje se.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Lze doporučit instalaci FVE.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	

NAVŘZENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření		Lze doporučit instalaci FVE s využitím vyrobené elektřiny v domě, přebytky budou dodávány do sítě.		
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m ² .rok			
	MWh/rok			
Hodnocená budova	146	181	188	
	78,1	96,4	100,5	
Soubor navržených opatření	67	86	73	
	36,0	45,8	38,8	
Dosažená úspora energie	79	95	115	
	42,1	50,6	61,7	

I

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 2 písm. c) a/nebo d)	Splněno:	ANO
-------------------------	--------------------------------	----------	-----

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: Dokončená budova a její změna

Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	KWh/m ² .rok	%
	Obytná	484,5	70	3,0
	Jiná než obytná	49,7	64	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	ST1	H n	20,0	EXT	0,103	0,160	ANO
		VO17	78/118 stř n	20,0	EXT	1,000	1,100	ANO
		VO18	78/98 stř n	20,0	EXT	1,000	1,100	ANO

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

J OSTATNÍ ÚDAJE			
METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2025.1
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1
ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Název stavby:	Změna RD č.p.180 na BD a stavební úpravy na pozemku p.č. 423 k.ú. Libčice nad Vltavou [681831]	Stupeň PD:	DSP
Stavebník:	Táchner Martin, Zouzal Ondřej	IČ:	
Generální projektant:	ING. MARTIN WÜNSCHE	IČ:	
Zodpovědný projektant:	ING. MARTIN WÜNSCHE	Č. autorizace:	0012981
DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ			
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis		
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/		

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing.Lucie Davidová Zelená	Číslo oprávnění:	1656
Telefon:	731830252	E-mail:	luciezelen@email.cz
URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	751313.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	21. 7. 2025		
Platnost průkazu do:	21. 7. 2035		

